


Campagne de tests à la fumée

Dans le cadre d'un diagnostic, la commune fait l'objet d'un contrôle du réseau d'assainissement des eaux usées par tests à la fumée.

Nature de l'opération

L'opération consiste à insuffler de la fumée blanche non toxique (paraffine alimentaire) dans le réseau d'assainissement des eaux usées, afin de détecter des anomalies.

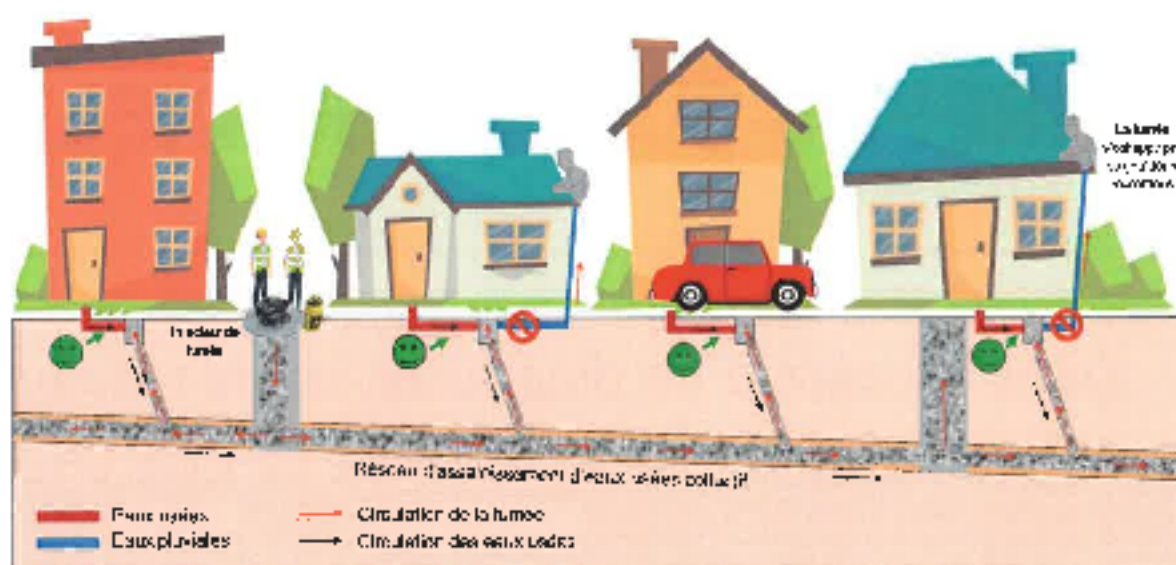

Raccordements non conformes

Ces anomalies sont la cause principale d'introduction d'eau de pluie dans le réseau d'eaux usées. Ils provoquent des désordres dans l'exploitation de la station d'épuration et dans le fonctionnement des réseaux (risque de débordement).



Regard d'eau



Regard

La fumée est sans danger

Elle est composée de paraffine alimentaire.

Elle n'est pas nocive, ne lâche pas et se dissipe en peu de temps.

Les services municipaux, les services de police et les pompiers sont prévenus de l'opération.

Sécurité entourant l'opération

Il est possible que durant l'opération de la fumée pénètre dans les logements via les canalisations (si votre branchement n'est pas équipé de siphons).

Si de la fumée entre dans votre habitation, identifier le lieu où entre la fumée et mettre un seau d'eau dans le siphon.

Si ce n'est pas possible, aérer votre habitation le temps de l'opération.

Dates prévisionnelles d'intervention

Du 01/06/2026 au 05/06/2026

Néanmoins, en cas de conditions météorologiques défavorables (pluie, temps orageux, vent fort), ces essais seront reportés sans nouveau préavis.